

臨時福祉給付金 子育て世帯臨時 特例給付金の支 給について

四月からの消費税率引き上げに伴い、低所得者や子育て世帯への負担を減らし、消費の下支えを図るため、「臨時福祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されます。これは、臨時特例的に、一回限り支給されるもので、給付金を受け取るためには申請が必要です。それぞれの対象者や申請方法などについてお知らせします。

◎ 社会福祉課地域福祉係 ☎6012
 ◎ 子育て支援課児童福祉係 ☎6045
 厚生労働省ウエブサイト <http://mhw.go.jp>

臨時福祉給付金

● 支給対象者

平成二十六年一月一日の時点で、大崎市の住民基本台帳に登録されていた人で、平成二十六年度分の市民税（均等割）が課税されていない人が対象です。ただし、ご自身を扶養している人が課税されている場合や、生活保護制度の被保護者となっている場合は対象外です。

● 支給額

対象者一人につき一万円を支給し、次に該当する人には五千円を加算します。

子育て世帯臨時特例給付金

● 支給対象者

平成二十六年一月分の児童手当・特例給付の受給者で、平成二十五年中の所得が、児童手当の所得制限額を超えていない人です。

※平成二十六年一月一日に生まれた児童と国外から転入した児童については、平成二十六年二月分の児童手当・特例給付受給者として支給対象に含まれます。

● 対象児童

平成二十六年一月分の児童手当・特例給付の対象となった児童です。

ただし、臨時福祉給付金の対象者および生活保護の被保護者などを除きます。

※平成二十六年一月一日に生まれた児童と国外から転入した児童については、平成二十六年二月分の児童手当・特例給付の支給対象となつていれば、対象児童に含まれます。

※児童手当・特例給付の対象児童であれば、子育て世帯臨時特例給付金の申請・支給時に中学校を卒業している場合であっても、対象児童に含まれます。

● 支給額

支給対象者に対し、対象児童一人につき一万円を支給します。

申請の手続きについて

これら二つの給付金については、7月中旬から受け付けを開始する予定です。詳細は、今後の広報おおさきやウエブサイトでお知らせします。

給付金詐欺に注意!


給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報詐欺」に注意してください。▽市や厚生労働省が、ATM（現金自動預け払い機）の操作をお願いすること

【表】所得制限限度額（参考）

扶養親族などの数	所得制限限度額	収入額の目安
0人	622万円	833.3万円
1人	660万円	875.6万円
2人	698万円	917.8万円
3人	736万円	960.0万円
4人	774万円	1002.1万円
5人	812万円	1042.1万円

- 老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいる人の所得制限限度額
→ 1人につき6万円を加算した額
- 扶養親族などの数が6人以上いる人の所得制限限度額
→ 6人目から1人につき38万円を加算した額
- 扶養親族が老人控除対象配偶者・老人扶養親族の場合
→ 6人目から1人につき44万円を加算した額

給付金支給対象判定チャート

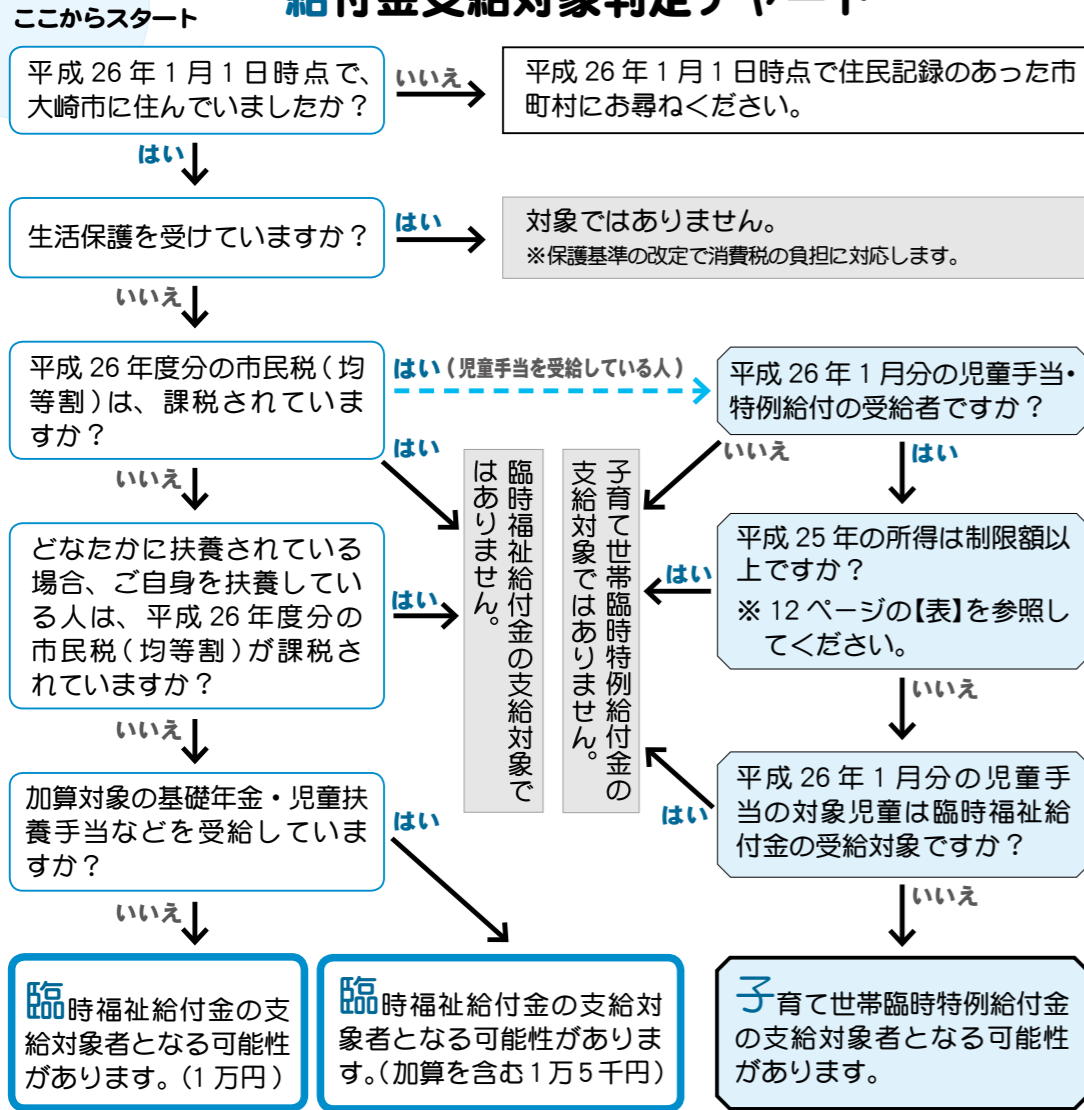

問い合わせについて

課税状況などの個人情報について、「電話」での問い合わせには、お答えできません。

は絶対にありません。▽市や厚生労働省が、「臨時福祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」の支給のため、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

▽現時点で（申請受け付け前に）、市や厚生労働省が、世帯構成や口座番号などの個人情報照会することはありません。

主な放射能測定結果

※水道水と主な農産物の測定結果の不検出とは、放射性物質の濃度が検出下限値未満の状態を表し、不検出下の（ ）の値は、その検出下限値を示しています。

給食食材の測定結果（単位：ベクレル/kg）
 ◎ 教育委員会教育総務課 ☎72-5032
 ◎ 子育て支援課保育所係 ☎23-6045

区分	検体提出日 (給食提供日)	品目(献立)	産地 (給食提出学校名)	放射性セシウム Cs-134 と Cs-137	
				測定値	基準値
学校・幼稚園	4月10日	牛乳	古川地域の幼稚園・小学校・中学校	0.7	50
			三本木、松山、鹿島台、田尻地域の幼稚園・小学校・中学校	不検出 (1.5未満)	50
			岩出山、鳴子温泉地域の幼稚園・小学校・中学校	不検出 (1.2未満)	50

空間放射線量の測定結果（単位：マイクロシーベルト/h）
 ◎ 防災安全課放射能対策室 ☎23-5144

測定日	測定場所	地表面から	
		1m	0.5m
4月14日	市役所第2駐車場	0.04	0.04
	松山総合支所	0.05	0.06
	三本木総合支所	0.07	0.09
	鹿島台総合支所	0.06	0.05
	岩出山総合支所	0.08	0.08
	鳴子総合支所	0.05	0.05
	田尻総合支所	0.06	0.07

水道水の測定結果（単位：ベクレル/kg）
 ◎ 水道部施設課水質係 ☎24-1164

採取日	採取場所	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
			Cs-134	Cs-137
4月7日	大崎広域水道麓山浄水場（加美町）	不検出 (0.3未満)	不検出 (0.3未満)	不検出 (0.3未満)
4月14日		不検出 (0.3未満)	不検出 (0.3未満)	不検出 (0.3未満)