


大崎市管内図

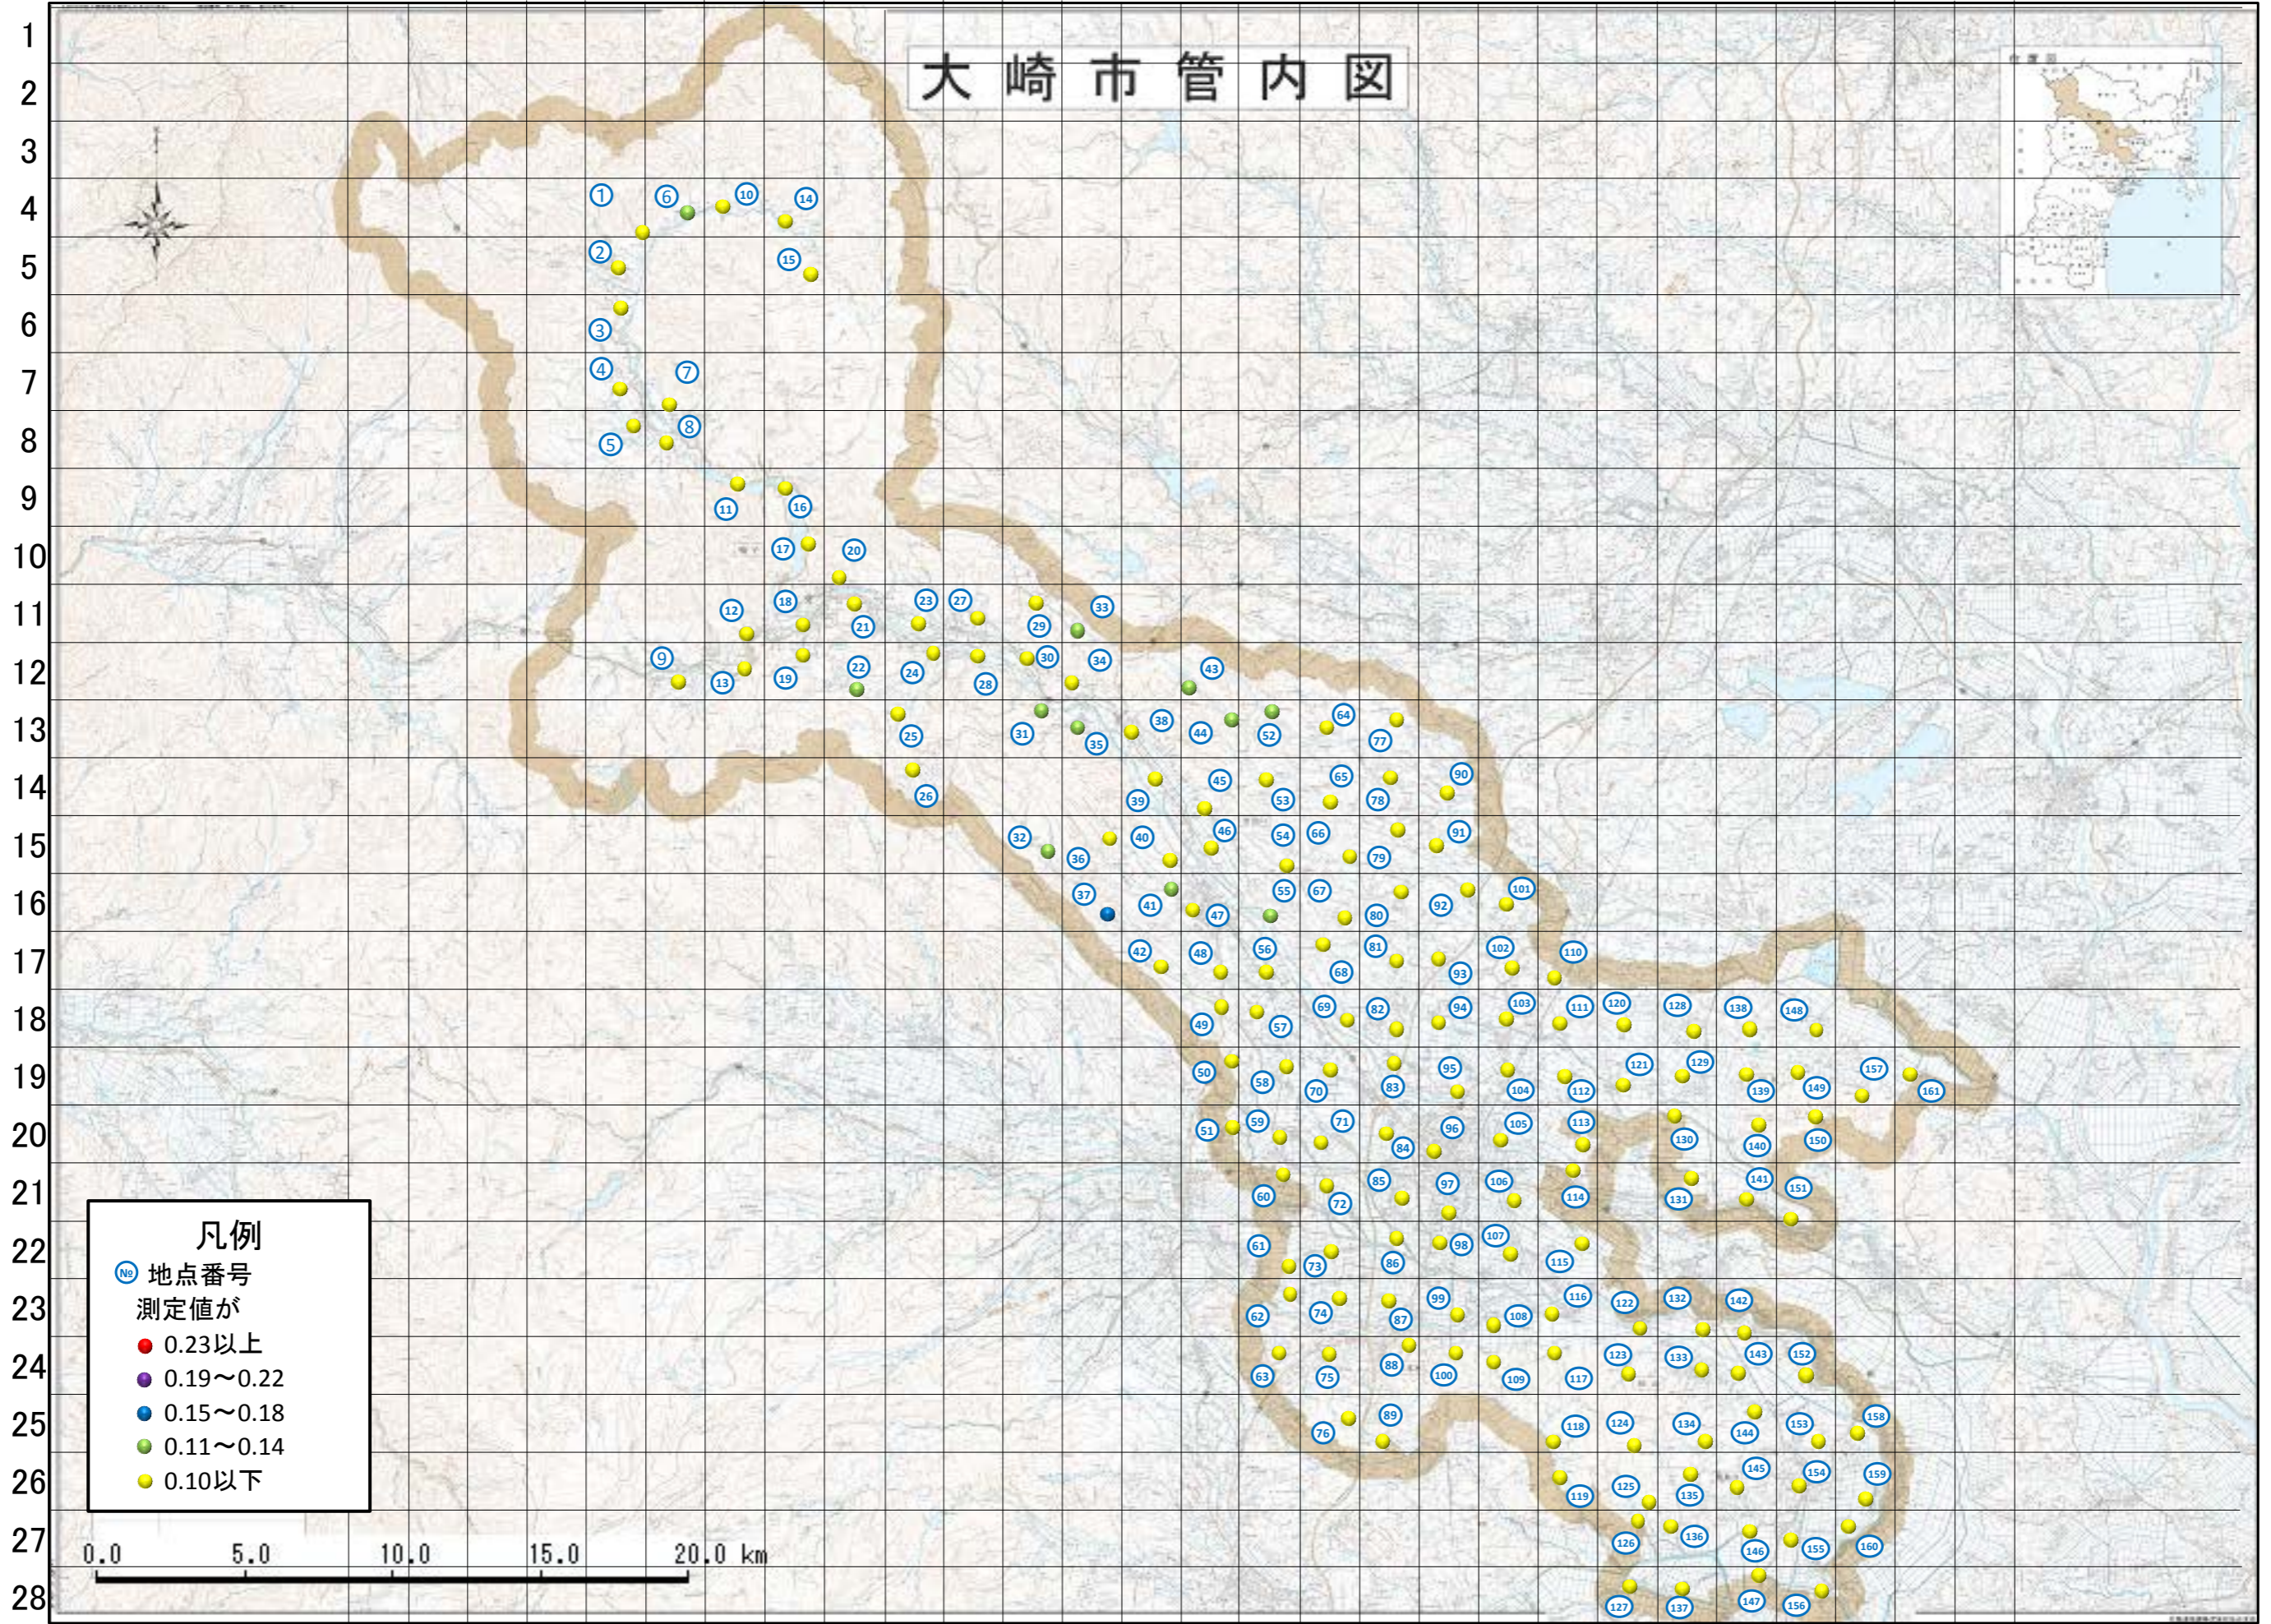

凡例

① 地点番号

測定値が

- 0.23以上
- 0.19~0.22
- 0.15~0.18
- 0.11~0.14
- 0.10以下